


Zasuni prema ovim standardima u pogledu postupnjivanja tlakova, te ugradbenih i priključnih mjera usklađeni su sa JUS-om M.C5.670

KONTROLIRANA KOPLJA T.P.D.
MT 2208 - DATUM 12.8.05.9

Mjere su u mm
DN 250 do 500

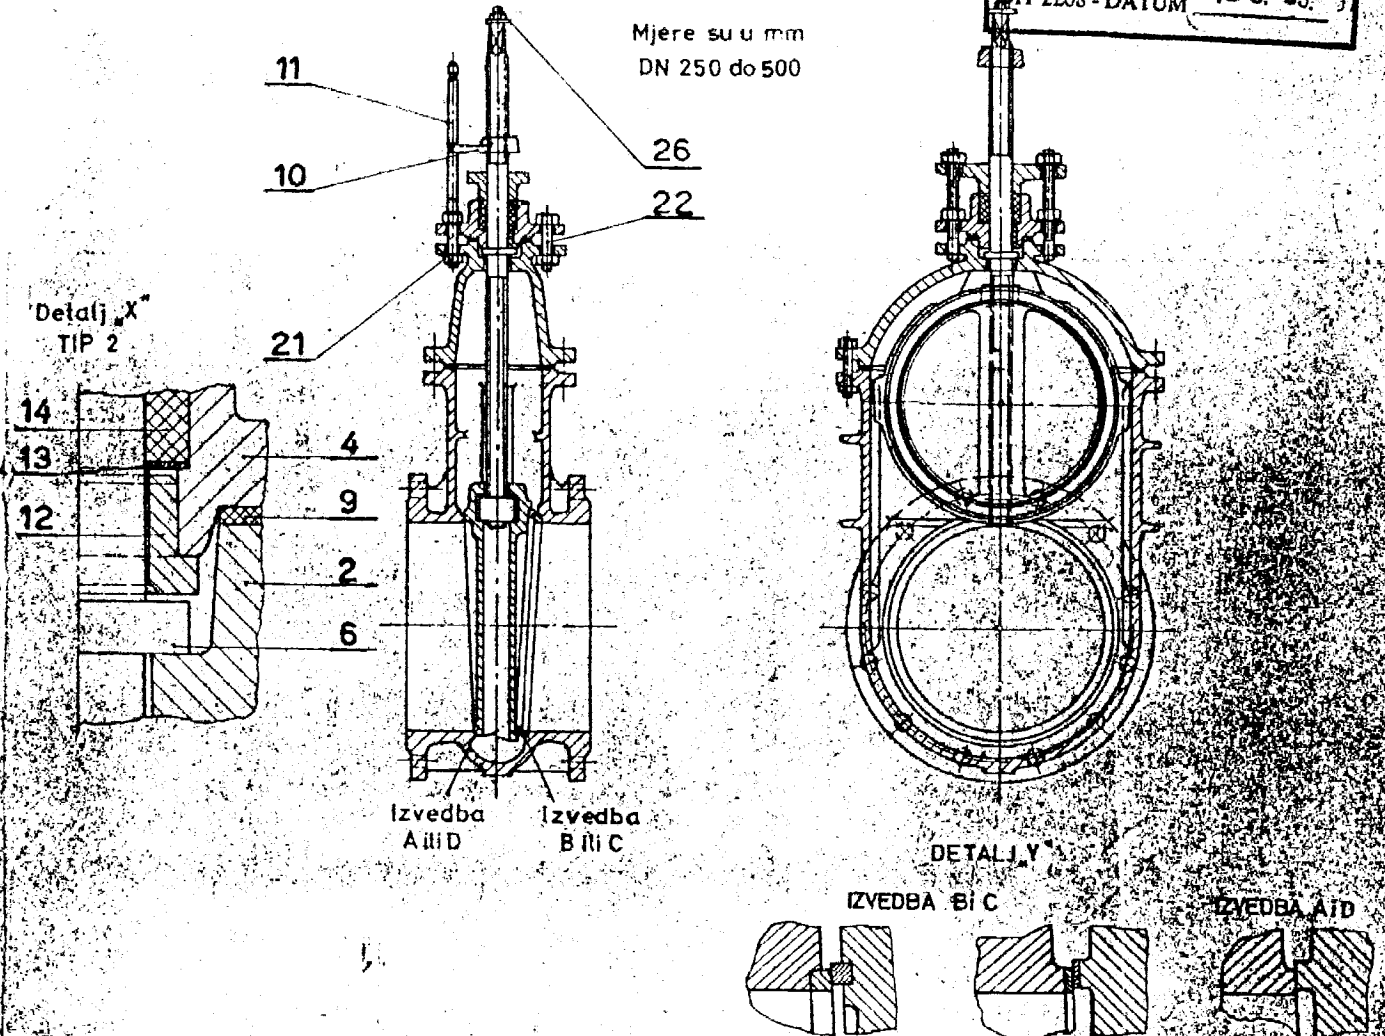

- Izvedba A: Kućište od sivog liva, unutarnji dijelovi od sivog liva i čelika ^{4) 5)}
- Izvedba B: Kućište od sivog liva, unutarnji dijelovi od sivog liva i nehrđajućeg čelika ^{4) 5)}
- Izvedba C: Kućište od sivog liva unutarnji dijelovi od sivog liva i bronz ^{4) 5)}
- Izvedba D: Kućište od bronz ⁴⁾ unutarnji dijelovi od mesinga ili bronz ⁵⁾

OZNAČAVANJE:

Za oznake na kućištu vidi SB 3131

- 1) Primjer označavanja zasuna s otvorom za čišćenje

ZASUN TIP 1B.100 SB 3129 S ČEPOM

- 3) Raspored rupa na prirubnici je prema JUS - u M.B6.010
- 4) Namjena spomenute izvedbe je data u JUS - u M.C5.600
- Tehnički uvjeti isporuke su prema JUS - u M.C5.010
- 5) Podjela na tipove 1 i 2 dolaze u obzir samo zasuni od sivog liva

